

### Montage und Einbauposition.

Der Uniguard muss gemäß den unten gezeigten Anweisungen installiert werden. Es ist möglich, den Uniguard an allen Seiten des Luftkanals zu installieren.

Wir empfehlen, den Uniguard-Rauchmelder in gleichem Abstand zu Heiz-, Kühl- oder Feuchtigkeitsgeräten und an ähnlicher Stelle wie den Luftstromüberwachungen zu installieren.




Es wird empfohlen einen Abstand in Höhe des dreifachen Kanaldurchmessers **vor** einer Klappe, einem Filter oder einer Kanalrichtungsänderung sowie einen Abstand in Höhe des fünffachen Kanaldurchmessers **hinter** diesen Vorrichtungen einzuhalten.

### Mounting and positioning.

The Uniguard should be installed according to the drawing below. The Uniguard can be installed on any side of the duct.


We recommend that the Uniguard is mounted at an equal distance from heating, cooling, or humidity devices, and similar to the siting for flow monitors.

A distance of 3 times the duct diameter should be left **before** a damper, filter or change of the duct direction, and 5 times the diameter **after** these devices.

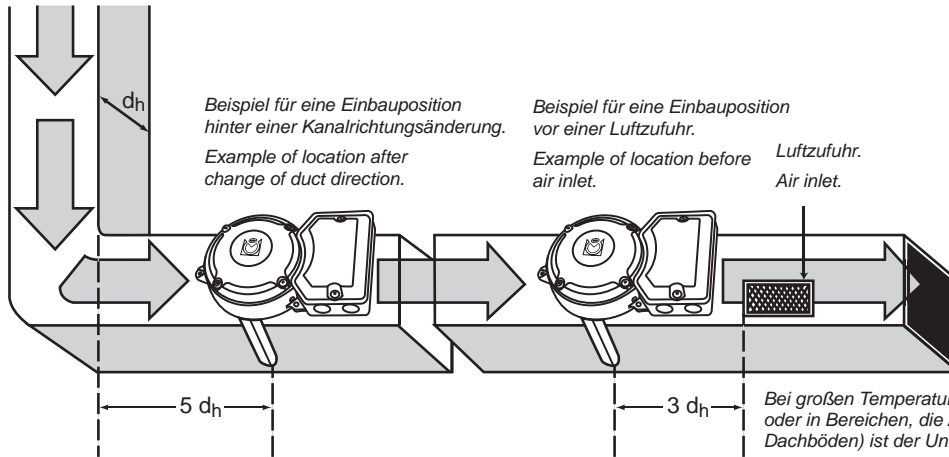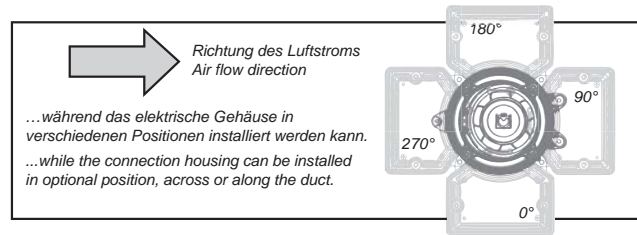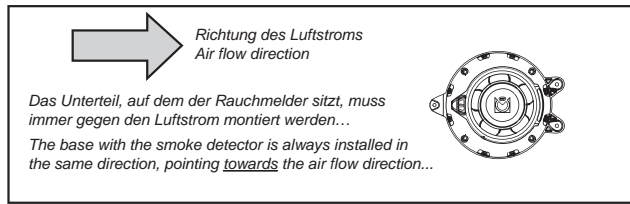

Bei großen Temperaturschwankungen, z. B. im Außenbereich oder in Bereichen, die Außentemperaturen ausgesetzt sind (Dach, Dachböden) ist der Uniguard-Rauchmelder zu isolieren, siehe Abs. 8.  
Where large temperature variations occur, e.g. on outdoor locations or in areas subject to external temperatures (roof, attics), the Uniguard should be insulated, see para 8.


### Hydraulischer Durchmesser

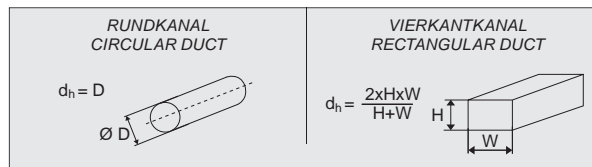

### Hydraulic diameter

### Beispiel für die Installation an Störquellen:

- Ventilator
- Jalousieklappe
- Schalldämpfer
- Batterie
- Lüftungsanlage
- Kanalbogen
- Kanalabzweig
- Kanalverjüngung oder -erweiterung

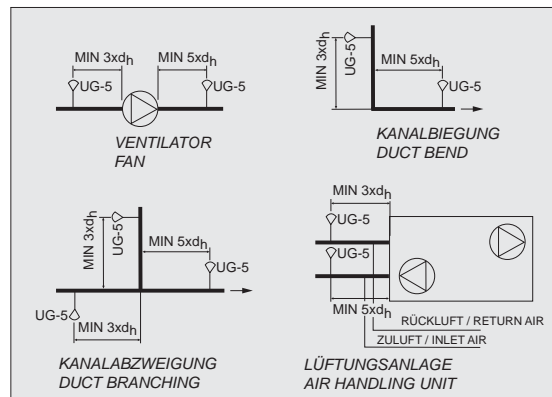


### Example of installation at sources of interference:




- fan
- damper
- silencer
- battery
- air handling unit
- duct bend
- duct branching
- duct narrowing or expansion

## Wechseln Sie bei Bedarf die Position des elektrischen Gehäuses.

## Change position of the connection housing, if needed.

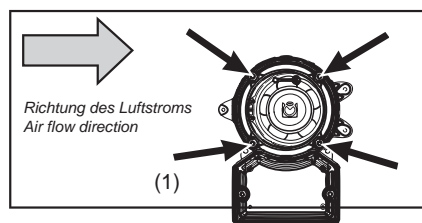

1. Lösen Sie die vier Schrauben.
2. Entfernen Sie das elektrische Gehäuse und positionieren es in die gewünschte Richtung (90, 180 oder 270°).
3. Befestigen Sie wieder das Gehäuse mit den vier Schrauben.
4. Überprüfen Sie die Verbindung zwischen den Platinen des Rauchmelders und des Gehäuses (8 Pins deutlich sichtbar im Verbindungsstecker).

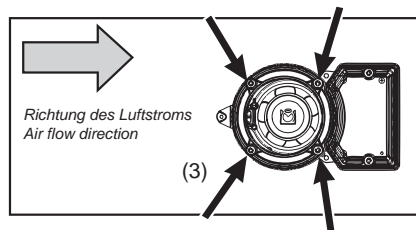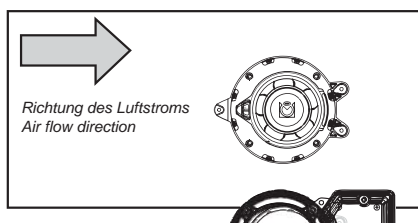

1. Remove the four screws.
2. Remove the connection housing, rotate it to the best suitable position (90, 180 or 270°) and replace it.
3. Replace the four screws.
4. Verify the connection between the smoke-detector-PCB and the PCB in the connection housing (8 pins visible in the connector).

Bohren Sie ein Loch in den Kanal:

- Ohne UG-Halterung:  $\varnothing$  38 mm.
- Mit UG-Halterung und/oder Venturirohr mit Zusatzgebläse:  $\varnothing$  51 mm (siehe Absatz 9).


1

Drill a hole in the duct:

- Without UG-bracket,  $\varnothing$  38 mm.
- With UG-bracket,  $\varnothing$  51 mm (see para 9).

1. Messen Sie den Kanaldurchmesser.
2. Kürzen Sie das Rohr bei Bedarf.  
Das Rohr sollte ca. 90 % des Kanaldurchmessers durchdringen.  
**HINWEIS: Siehe Absatz 7.**
3. Stecken Sie den Rohrverschluss ein.


Dieses Ende NICHT abtrennen!  
Do NOT cut this end!

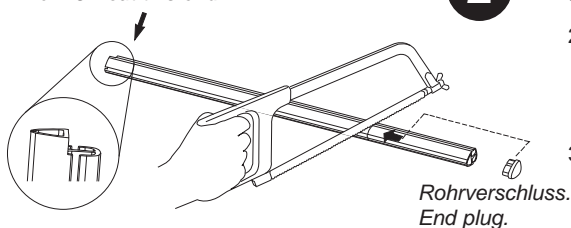

2

1. Measure the diameter of the duct.
2. Shorten the pipe, if necessary.  
The pipe should penetrate approx 90% of the width of the duct.  
**NOTE! See para 7.**
3. Insert the end plug.

1. Schieben Sie das Rohr von unten in den Uniguard-Rauchmelder.
2. Befestigen Sie das Rohr mit der Sicherungsschraube.

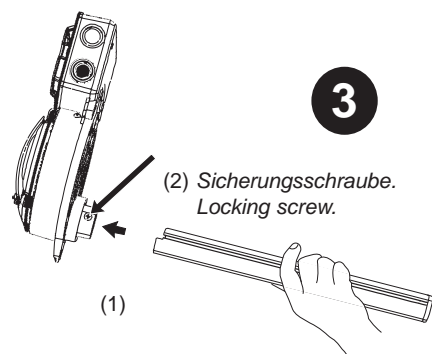


3

1. Insert the pipe into the bottom of the Uniguard.
2. Secure the pipe with the locking screw.

## Montage am Kanal.

1. Bringen Sie den Rauchmelder mit Rohr am Kanal an.
2. Sichern Sie die Unterseite des Uniguard-Rauchmelders mit den drei Schrauben (Positionen mit Pfeilen gekennzeichnet).
3. Die Sicherungsschraube soweit eindrehen, dass der Schraubenkopf die Wand des Gehäuses erreicht.

**ACHTUNG:** Das Gehäuse kann beschädigt werden, wenn die Schraube mit zu großer Kraft angezogen wird.


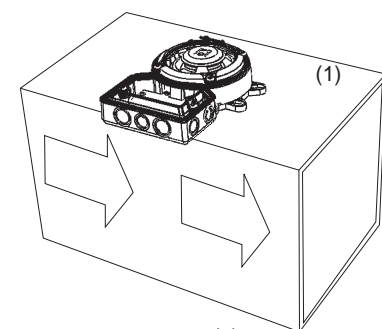


4

## Installation on the duct.

1. Mount the pipe and the detector on the duct.
2. Secure the bottom of the Uniguard with the three screws, positions marked.
3. Tighten the locking screw until the screw head just meets the plastic wall.

**NOTE:** To high tightening torque of the locking screw might damage the plastic wall.




(3) Sicherungsschraube.  
Locking screw.

## Elektroinstallation.

5

1. Lösen Sie die zwei Schrauben, um den Deckel des elektrischen Anschlussgehäuses zu öffnen.
2. Uniguard Superflow verfügt über zwei vormontierte Kabeldurchführungen mit IP67-Zulassung für Kabeldurchmesser von 4-11 mm, Typ Klikseal.




**HINWEIS: Das Kabel darf nur in eine Richtung in den Uniguard-Rauchmelder durch den Klikseal gezogen werden.**

So tauschen Sie ein installiertes Kabel aus: Schneiden Sie das Kabel außerhalb des Uniguard-Rauchmelders ab und ziehen Sie den Rest nach innen heraus.

Klikseal ist gemäß EN50262 zugelassen.

3. Schließen Sie die Kabel gemäß Schaltplan an.  
UG-5-AFR-24V und UG-5-AFR-24V-MB: 24 V AC/DC  
UG-5-AFR-230V und UG-5-AFR-230V-MB: 230 V AC.

Bei Modbus-Anschluss beachten Sie bitte die entsprechenden Installationsanleitung.

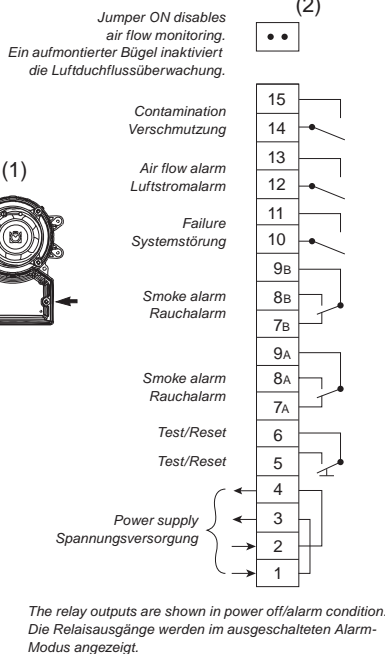

## Electrical installation.

1. Remove the cover over the connection housing (two screws).
2. Uniguard Superflow has 2 pieces pre-mounted IP67 approved glands for cable diameter 4-11 mm, type Klikseal.

**NOTE! The cable must only be pulled through the Klikseal in one direction: into the Uniguard.**

To exchange a mounted cable: cut the cable outside of Uniguard and pull out the rest from the inside.

Klikseal is approved according to EN50262.

3. Connect the cables according to the wiring diagram.

UG-5-AFR-24V and UG-5-AFR-24V-MB: 24 V AC/DC  
UG-5-AFR-230V and UG-5-AFR-230V-MB: 230 V AC.


For Modbus connection, see the instruction enclosed with the product.

## Rauchmelder-Test.

6

Überprüfen Sie den Rauchmelder mit dem Rauchmelder-Tester RDP-300.

- Entfernen Sie den Stopfen der "Testöffnung" und geben einen Sprühstoß des Aerosolsprays hinein. Bei einer Alarmierung leuchtet die rote LED auf der Leiterplatte und am Rauchmelder. Bei einem Servicealarm leuchtet die gelbe LED auf der Leiterplatte und die grüne LED am Rauchmelder.

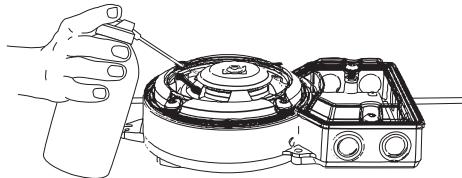

- **WICHTIG: Schließen Sie die Testöffnung wieder mit dem Stopfen.**

## Test of detector.

Check the detector with smoke detector tester RDP-300.

- Move the "test hole plug" to the side and briefly release a spray of aerosol. When alarming the LED lits red on the detector and when service alarming (contamination) it lits green.

- **IMPORTANT! Reassemble the "test hole plug".**


**Bohren Sie keine Löcher für Schilder usw. in das Gehäuse. Löcher führen zu Undichtigkeiten und Luftaustritt und beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit des Rauchmelders erheblich.**

**Do not drill any holes in the cover for signs etc. Holes will cause air leakages and seriously disturb the function of the detector.**

## Anschließen von Rohren in Kanälen mit unterschiedlichen Durchmessern.


7

## Fitting of pipes in ducts with different diameters.

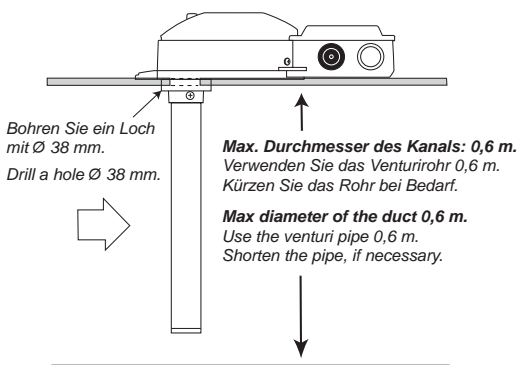

Für Kanäle mit einem  $\varnothing$  kleiner als 0,6 m verwenden Sie das Rohr 0,6 m.  
Für Kanäle mit einem  $\varnothing$  zwischen 0,6 m und 1,4 m verwenden Sie das Rohr 1,5 m.  
Für Kanäle mit einem größeren  $\varnothing$  als 1,4 m verwenden Sie das Rohr 2,8 m.



For ducts with a  $\varnothing$  of less than 0,6 m use the 0,6 m pipe, standard.  
For ducts with a  $\varnothing$  of between 0,6 m and 1,4 m use the 1,5 m pipe.  
For ducts which are larger than 1,4 m use the 2,8 m pipe.

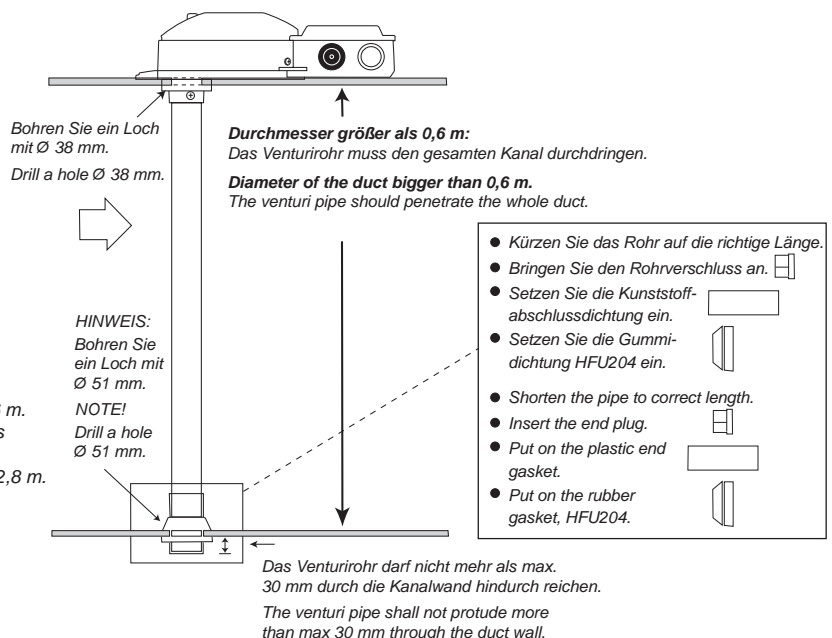

Einbau in Bereichen, in denen Kondensationsprobleme entstehen könnten, z. B. im Außenbereich oder auf kalten Dachböden.

8

Mounting in places where possible condensation problems could arise, e.g. cold attics or outdoor.

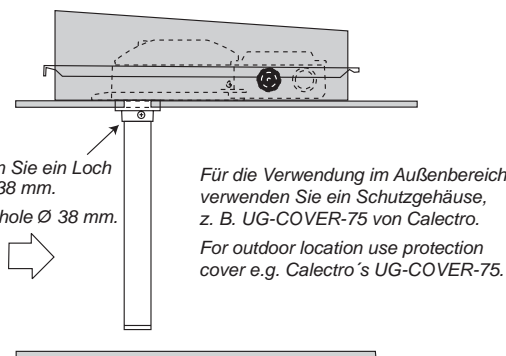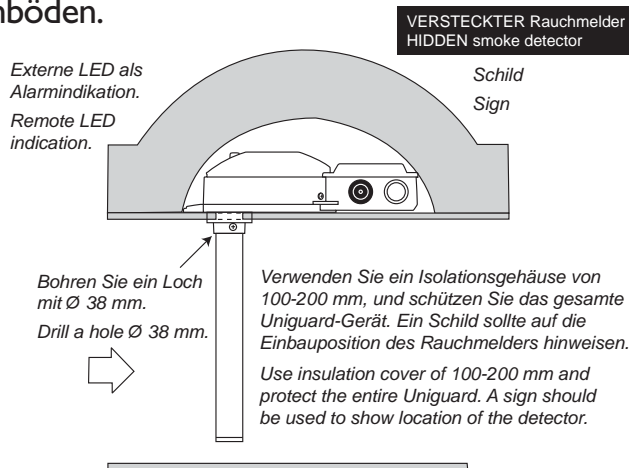


## UG-Halterung für Rundkanäle oder isolierte Vierkantkanäle.

Bei Verwendung der Halterung UG-MB-75 kann der Kanaldurchmesser auf 100 mm beschränkt sein. Die UG-Halterung wird mit Gummidichtung und Dichtungshülse geliefert.


9

## UG-bracket for circular or insulated rectangular ducts.


Using the bracket UG-MB-75 the diameter of the duct can be as small as 100 mm. The UG-bracket is supplied with rubber gasket and sealing sleeve.




Die UG-Halterung wird flach geliefert.  
The UG-bracket is supplied flat.




Sie können die UG-Halterung durch Biegen oder Formen ganz einfach an Rund- oder Vierkantkanäle anpassen.  
The UG-bracket can easily be bent or shaped to fit circular or rectangular duct.

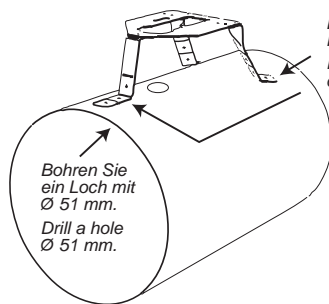

Rundkanal.  
Circular duct.

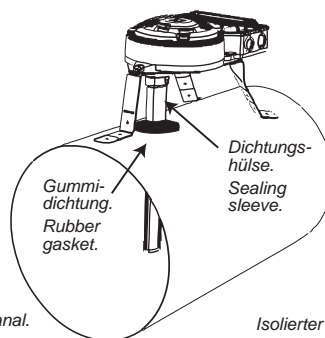

Isolierter Vierkantkanal.  
Insulated rectangular duct.

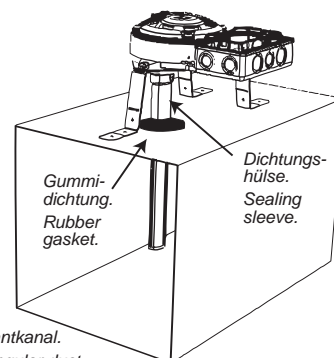

## ABSCHLIESSENDE PRÜFUNGEN

- Kontrollieren Sie, dass die Installation in Richtung des Luftstroms ausgeführt ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Plastikstopfen der Testöffnung korrekt angebracht ist.
- Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit empfehlen wir, Rauch von einem Rauchgenerator in den Kanal zu leiten.

## FINAL CHECKS

- Check that the UG-5 is correctly installed according to the air flow in the duct.
- Check that the plastic plug of the test hole is properly installed.
- It is recommended that smoke from a smoke generator is introduced into the duct to check the detector's function.

## Fehlerbehebung.

Der Rauchmelder gibt ohne vorhandenen Rauch einen Alarm aus.

- Der Rauchmelder ist fehlerhaft, oder durch Schmutz oder Kondensation verunreinigt. Siehe Absatz 8. Der Rauchmelder muss ausgetauscht werden.

## Trouble shooting.

The smoke detector indicates alarm without smoke.

- Smoke detector is faulty, contaminated with dirt or condensation. See para 8. The detector needs to be replaced.

Gemäß der WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and Electronic Equipment) für Elektro- und Elektronik-Altgeräte ist das Produkt am Ende seiner Lebensdauer separat an einer zulässigen Sammelstelle zu entsorgen. Es darf nicht in den unsortierten Abfällen gegeben werden. Sie können das Produkt auch zum Recycling an Calectro zurückgeben.



According to WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) directive, you must at the end of life of the product dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it with unsorted waste. Alternatively return it to Calectro for recycling.